


AI SIG. SINDACI DEI COMUNI DI  
ACI S. ANTONIO  
ACI BONACCORSI  
BELPASSO  
CATANIA (FRAZ. S.G. GALERMO)  
GRAVINA DI CATANIA  
MASCALUCIA  
NICOLOSI  
PEDARA  
S.A. LI BATTIATI  
S.M. DI LICODIA  
S.G. LA PUNTA  
SAN GREGORIO DI CATANIA  
TREMESTIERI ETNEO  
TRECASTAGNI  
VALVERDE  
VIAGRANDE  
ai VV.UU.

**OGGETTO: DISSERVIZI IDRICI interruzione elettrica non programmata.**

Si informano le S.S.L.L che a causa di un interruzione della fornitura di energia elettrica non programmata e non comunicata effettuata da parte dell'ENEL dalle ore 07:30 circa di oggi 16/04/2018 è stata interrotta l'alimentazione all'intero complesso acquedottistico denominato "pozzi Sacro Cuore" e pertanto si verificheranno dei disservizi idrici nei comuni in indirizzo.

Inoltre, in data 15/04/2018, si è verificato un fermo impianto presso il pozzo denominato S.I.S. causato da un interruzione della fornitura di energia elettrica non programmata.

Si ricorda, infine che, sempre in data odierna dalle 08:30 alle 16:00 è in corso un interruzione di energia elettrica programmata presso l'impianto denominato "pozzo Saicop" (comunicata a mezzo fax in data 09/04/2018).



Prot. Gen.


Catania,

**Sarà cura dell'Acoset comunicare tempestivamente l'avvenuto ripristino degli impianti di produzione ma si precisa che per la normalizzazione del servizio idrico bisognerà attendere i tempi tecnici di riempimento dei serbatoi.**

**Distinti saluti.**

**Il Direttore Tecnico**

**Dott. Ing. Enrico Greco**

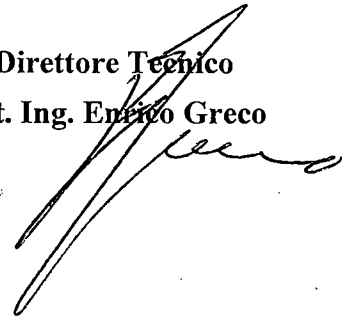A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Greco".

